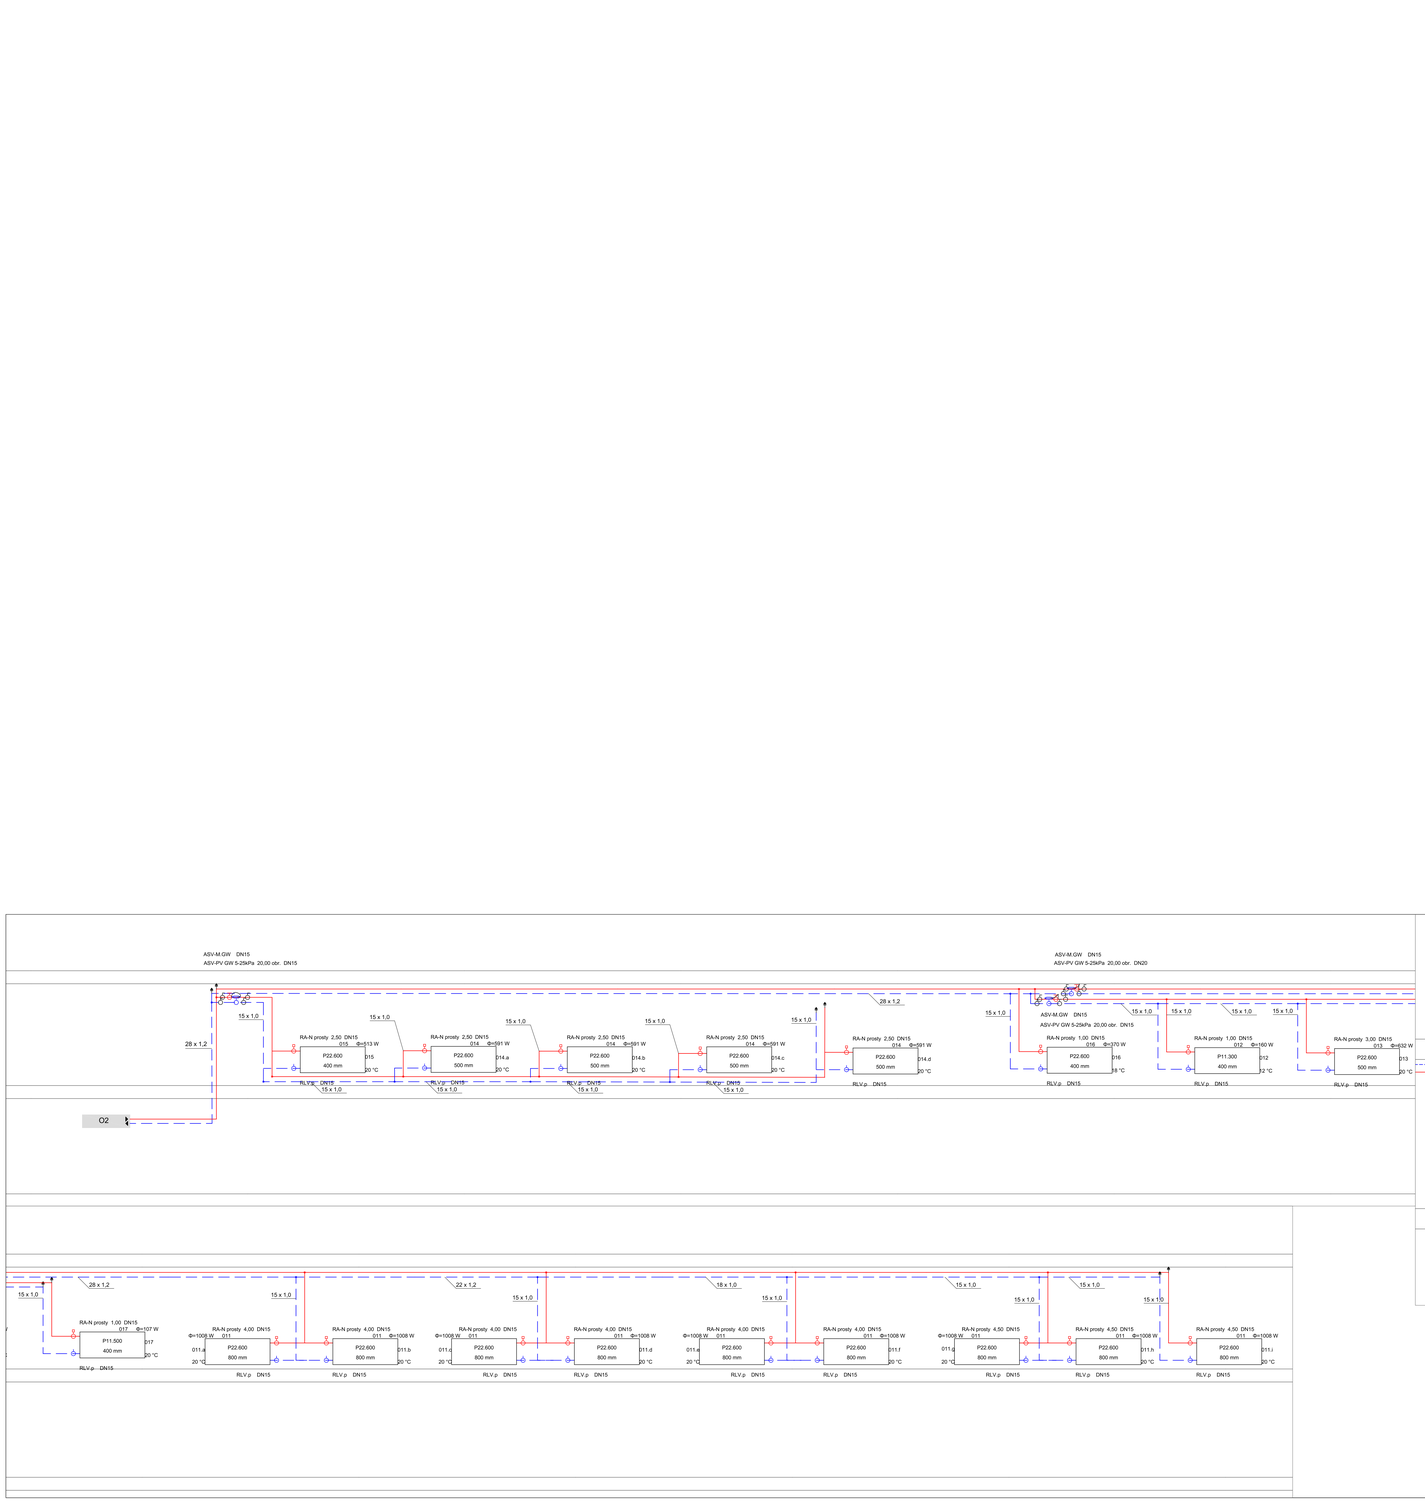

Zaw.odc.pr DN40
Zaw.zwr DN40
H=29,1 kPa
2,824 m³/h
VRB3.GW DN32
Zaw.odc.pr DN40
Zaw.odc.pr DN40

Zaw.odc.pr DN25
Zaw.zwr DN25
H=25,8 kPa
0,624 m³/h
VRB3.GW DN15, kvs=2.50
Zaw.odc.pr DN25
Zaw.odc.pr DN25

PRO - Inwest
BIURO PROJEKTOWO-BUDOWLANE
87-800 Chrzanów ul. W. Lutosława 3 NIP 888-121-69-66 tel/fax 054 2840155, kom 693 169 803

Inwestor:	STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU UL.CYGAŃSKA 28, 87-800 WŁOCŁAWEK
Temat:	REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WŁOCŁAWKU, UL. KAPITULNA 24, 87-800 WŁOCŁAWEK
Adres:	Dz.nr 5/24, KM41, Obręb Włocławek, Powiat Włocławski, Woj. Kujawsko-Pom. Dz.nr 5/22, KM41, Obręb Włocławek, Powiat Włocławski, Woj. Kujawsko-Pom.
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
Rysunek:	**ROZWINIĘCIE PIONÓW C.O. Ark.2**
Projektował:	INŻ. PAWEŁ PODLASKI KUP/0140/PWOS/05 — Podpis:
Sprawdził:	MGR INŻ. PIOTR MYSZKOWSKI KUP/0206/PWBS/17 — Podpis:
Rew.: 00	Skala: 1:50 — Branża: SANITARNA — Nr rys.: 9
Data: 25.04.2022	