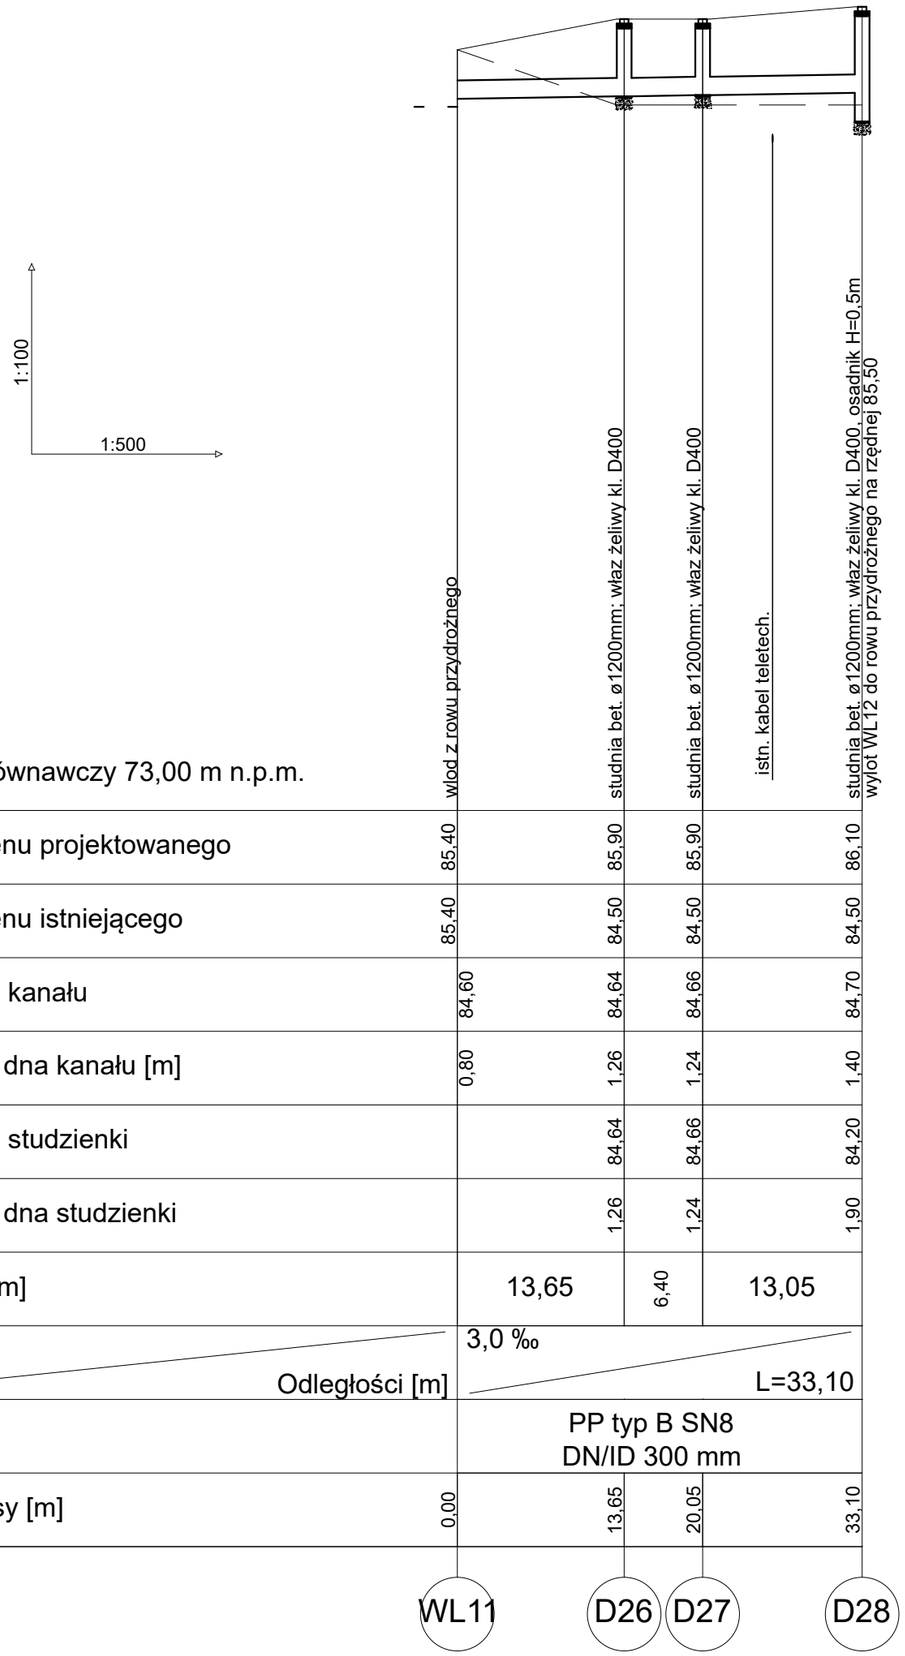

Poziom porównawczy 73,00 m n.p.m.	wlod z rowu przydrożnego	studnia bet. ø1200mm; właz żeliwy kl. D400	studnia bet. ø1200mm; właz żeliwy kl. D400	studnia bet. ø1200mm; właz żeliwy kl. D400, osadnik H=0,5m wylot WL12 do rowu przydrożnego na rzędnej 85,50
Rzędna terenu projektowanego	85,40	85,90	85,90	86,10
Rzędna terenu istniejącego	85,40	84,50	84,50	84,50
Rzędna dna kanału	84,60	84,64	84,66	84,70
Zagłębienie dna kanału [m]	0,80	1,26	1,24	1,40
Rzędna dna studzienki		84,64	84,66	84,20
Zagłębienie dna studzienki		1,26	1,24	1,90
Odległości [m]	13,65		6,40	13,05
Spadek / Odległości [m]	3,0 ‰ / L=33,10			
Materiał	PP typ B SN8 DN/ID 300 mm			
Długość trasy [m]	0,00	13,65	20,05	33,10

biuro projektowe: ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław Łuszyńscy adres biura: ul. Chełmińska 106A/38, 86-300 Grudziądz tel/fax: (056) 4638042, biuro@inzdrog.com.pl NIP: 876-15-14-389	inwestor: Zarząd Powiatu Włocławskiego ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek	znak projektu: 21-17
	tytuł projektu: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225 - etap I**	
	branża projektu: SANITARNA	stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY

funkcja, imię i nazwisko	numer i zakres uprawnień	podpis
projektant techn. Edmund Wierzchowski	Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79 do projektowania w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
opracował mgr inż. Piotr Feldmann		

tytuł rysunku:	nr rysunku:	skala rysunku:	data rysunku:
PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - odcinek: WL11-D28	6	1:500/100	lipiec 2022